



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024012307701246

认证委托人名称及地址

SMC(中国)有限公司  
北京市北京经济技术开发区兴盛街甲2号

生产者名称及地址

SMC 株式会社  
东京都千代田区外神田4-14-1 秋叶原 UDX 15层

生产企业名称及地址

SMC 株式会社 草加第一工厂  
日本埼玉县草加市稻荷6-19-1

产品名称和系列、型号、规格

阅岛

型号：JJ5SY3-LSF\*\*\*\*\*-X100； 防爆标志：Ex ec IIC T5 Gc； 型号解释、  
技术参数及相关文件编号详见附页。

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021;GB/T 3836.3-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》(CNCA-C23-01:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年10月08日 有效期至：2029年10月07日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024012307701246

证书附页：第 1 页 共 2 页

1. 总装配图纸编号：DOC1089729；
2. 电气参数：  
额定电压：DC24V；
3. 使用环境温度： $-10^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +50^{\circ}\text{C}$ ；
4. 特殊使用条件：
  - 4.1 产品应安装在至少 2 级污染区域；
  - 4.2 产品使用时外部应提供暂态保护装置，暂态保护装置应设置不超过额定电压峰值的 140%；
  - 4.3 产品应安装在满足 GB/T3836.1-2021 要求的防爆外壳中，且外壳的防护等级不低于 IP54。
5. 产品结构以认证机构批准的图纸为准。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024012307701246

证书附页: 第 2 页 共 2 页

## 6. 型号解释:

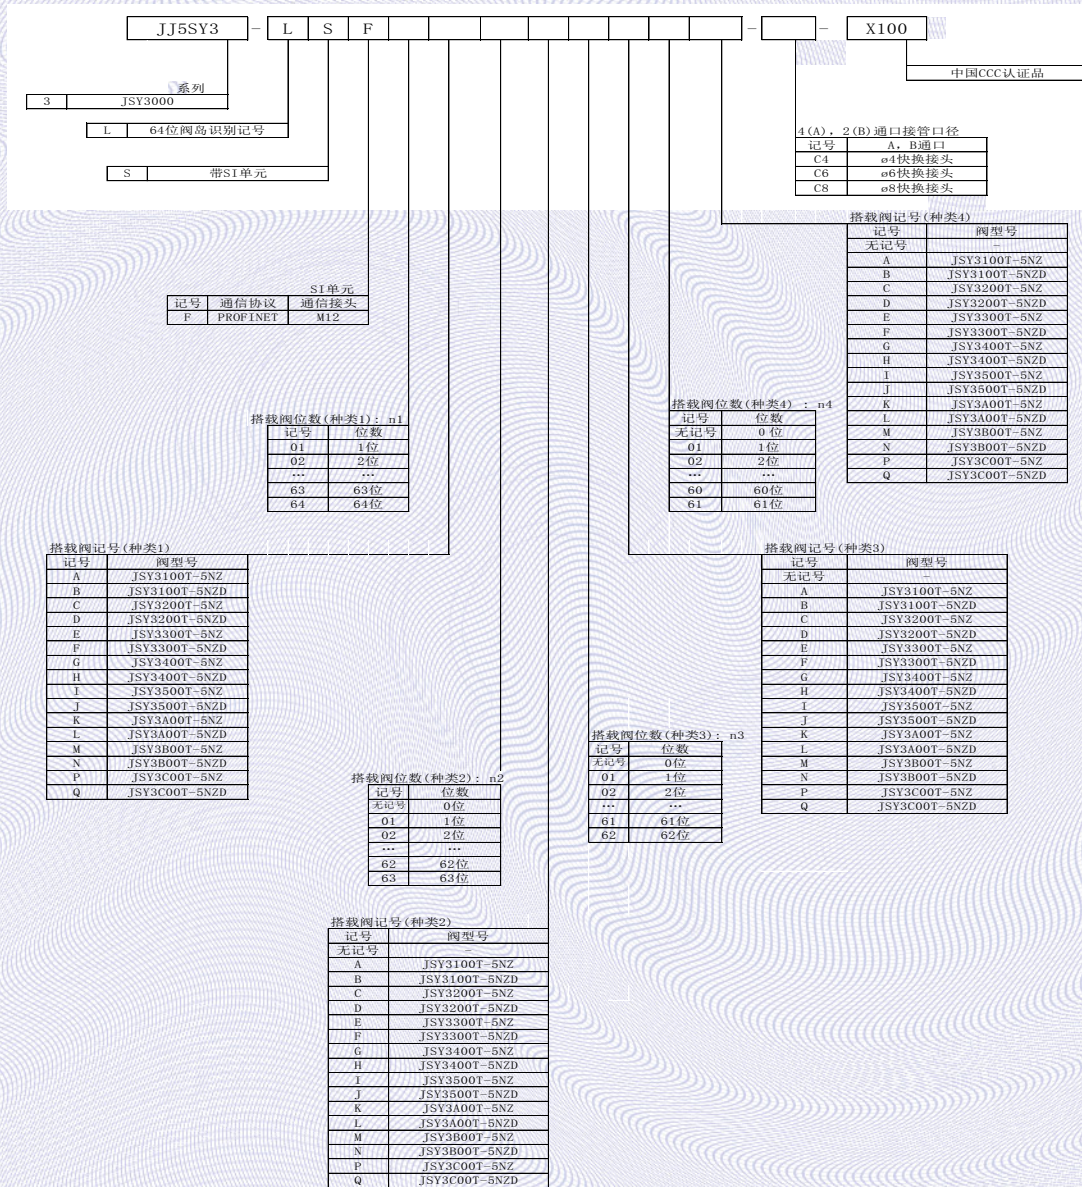

※: 仅搭载阀位数为0时, 搭载阀记号才可选择无记号。  
 ※: 搭载阀位数(n1+n2+n3+n4的总和), 仅可在4~64位范围内选择4的倍数。  
 ※: 搭载阀从种类1开始, 从D侧开始安装。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司